

**ACA vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

170001884

Ref: 2016081753

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Antwerpsestraat nr 115 bus 2, 2845 NIEL		
Eigendom van:			
Opdrachtgever:	Dhr & Mevr Vemant- Wachters, Rupelstraat nr 14/3, 2845 NIEL		
Type lokalen:	Appartement	Distributienetbeheerder:	/
EAN-code installatie:	541 44		
Installateur:	/		
BTWnr:	/	of ID-kaartnr:	/
Agent-bezoeker:	Marc Everaert	Uitgereikt te:	/
		op:	/
		Datum onderzoek:	07/09/2016

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Type keuring:	Art 276bis	Verkoop van een wooneenheid
Bijkomende info:	/	
Herkeuring op:	/	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	2x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	2 X 10 mm ²	- Type:	XVB		
Aardelektrode:	Niet vast te stellen	Sectie:	/ mm ²	Aardgeleider:	25 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	10	Aantal borden:	1	Tarief:	Dag

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	20.8 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	/
Algemeen isolatieniveau:	+ 0.5 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	/
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

**Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET NIET AAN HET AREI**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór: 18 maand na ondertekening akte ☐ door hetzelfde organisme (*)

AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Nee
	Eendraadsschema's: Nee
	Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:	Visum distributeur (art 270)
--------------------	------------------------------

Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme**
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

AUTORAIL 4 X 16A 2P + 6 X 20A 2P

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- AC : Het is aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstallatie.
- B : Het is niet uitgesloten dat er bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen van de schema's.
- U : Minimaal drie exemplaren van de elektrische schema's dienen aanwezig te zijn.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Inbreuken schema's :

- 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269)
- 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)

Inbreuken leidingen & kleurcode :

- 8.04. : Elektrische leidingen zijn niet ingevoerd, zodat een continue bescherming verzekerd is. (art 205)
- 8.17. : Soepele tweelingkabels (VTLMb), vlakke kabels met PVC isolatie (LMVVR), coaxiale kabels (COAX), telefoonkabels (VVT), kabels van het type H05VVF, H07RN-F en R2V (NF) zijn verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB. (art 198)

Extra inbreuken en/of bijkomende uitleg:

8.17 VANUIT BORD NAAR TRANSFO / STOPC TE PLAATSEN

8.04 VERLICHTING LIVING



ACA vzw

Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

Ref: 2016081753

BIJLAGE – HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.: 170001884

Nominale spanning: 2x230v


Plaats van het onderzoek: Antwerpsestraat nr 115 bus 2, 2845 NIEL

Eigendom van:

Agent-bezoeker: Marc Everaert

Datum onderzoek: 07/09/2016

Vereenvoudigd situatieschema (< 01/10/1981) of foto van de elektrische installatie (> of < 01/10/1981)

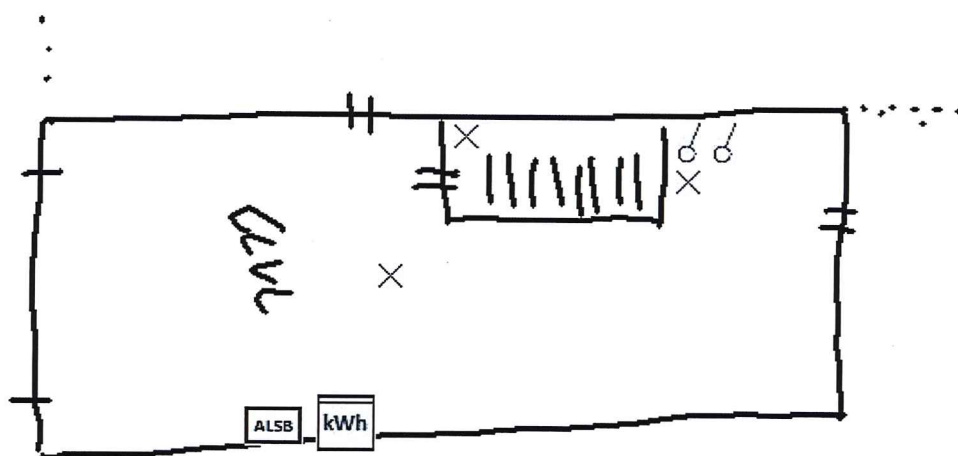

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker: